

国土交通大臣認定の仕様と異なる仕様の具体的な内容

○具体的な内容は以下のとおり

・間仕切壁の準耐火構造大臣認定関係…**図1参照**

(認定番号QF045BP-9071※、(社)石膏ボード工業会)※平成14年5月16日以前は、準耐火(通)W1001

	大臣認定仕様	不適合施工
①	・下地組で 胴縁を施工。	・下地組で 胴縁を未施工。
②	・石膏ボードを長さ 38.1 mm以上の石膏ボード用くぎか、長さ 40 mm以上の石膏ボード用スクリューねじで留める。	・石膏ボードを長さ 28 mmのビス(ねじ)で留めていた。

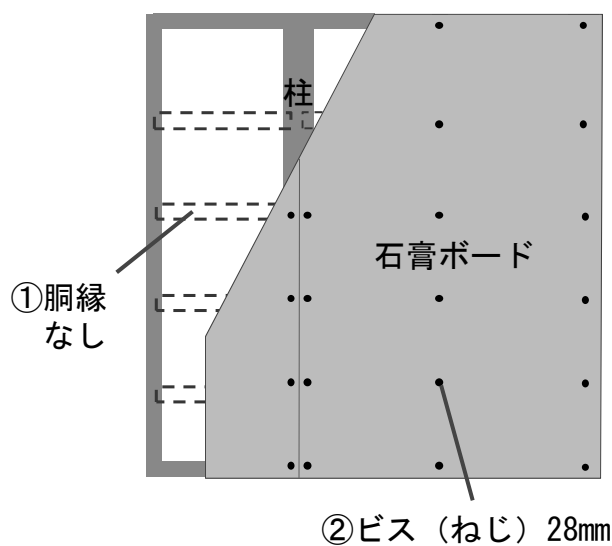


図1. 間仕切壁(イメージ)