

国土交通大臣認定の仕様と異なる仕様の具体的な内容

○具体的な内容は以下のとおり。


・床の防火区画貫通部の遮炎性能の大臣認定関係・・・**下図参照**

(大臣認定番号PS060FL-0230 (認定申請者:(株)ジャステック))

1. 認定仕様ではケーブルと仕切板の隙間は耐熱シール材(パテ)で密に充填するところを、下部まで充填されていなかった。
2. 認定仕様では仕切板はケーブルとの隙間部分をテーパ処理※1しなければならないところ、されていなかった。

※1: すり鉢状に処理すること。

〈当該防火区画貫通部のイメージ図〉

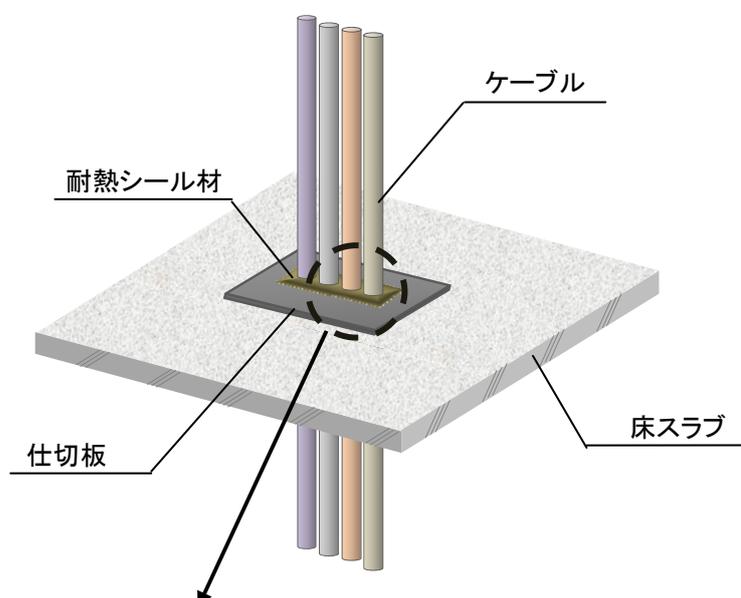

(断面を拡大したイメージ図)

