


国土交通大臣認定の仕様と異なる仕様の具体的な内容

○具体的な内容は以下のとおり

・防火シャッター兩戸の国土交通大臣認定・・・図1～3参照

認定番号	大臣認定仕様	不適合施工
EB-0833: 文化シャッター(株)	・ガイドレール下地枠を躯体に固定する ねじの寸法： $\phi 4 \times 60\text{mm}$ 以上	【ケース1】 ・ガイドレール下地枠をメーカー指定のねじ以外のねじ（ $\phi 4 \times 25\text{mm}$ 等）で固定。 【ケース2】 ・ガイドレール下地枠をメーカー指定のねじ以外のねじ（ $\phi 4 \times 16\text{mm}$ 等）で、ねじを差し込む所定の位置以外で固定。
EB-0836: 三和シャッター工業(株)	・ガイドレール下地枠を躯体に固定する ねじの寸法： $\phi 4 \times 50\text{mm}$ 以上	
EB-0920: 三和シャッター工業(株)	・ガイドレール下地枠を躯体に固定する ねじの寸法： 周壁が鉄骨造の場合 $\phi 4 \times 35\text{mm}$ 以上 周壁が木造の場合 $\phi 4 \times 50\text{mm}$ 以上	

図1. 大臣認定仕様(水平断面図イメージ)

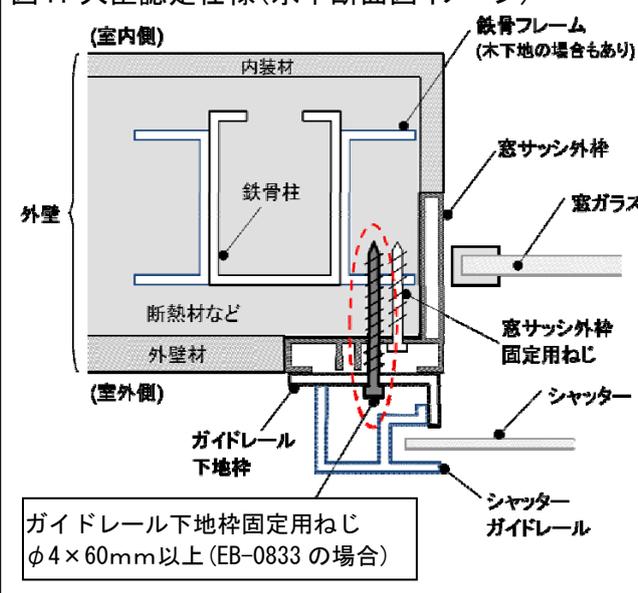

(立面図イメージ)

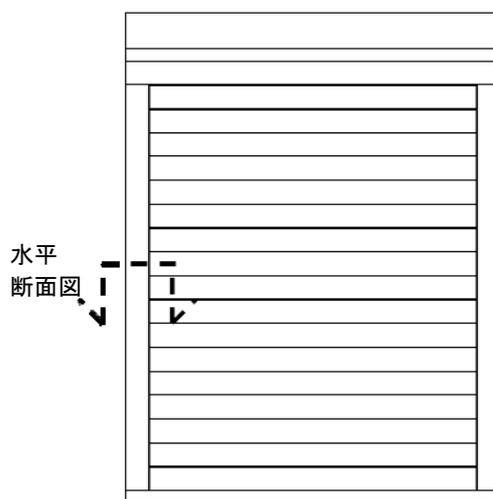


図2. 不適合施工【ケース1】(水平断面図イメージ)

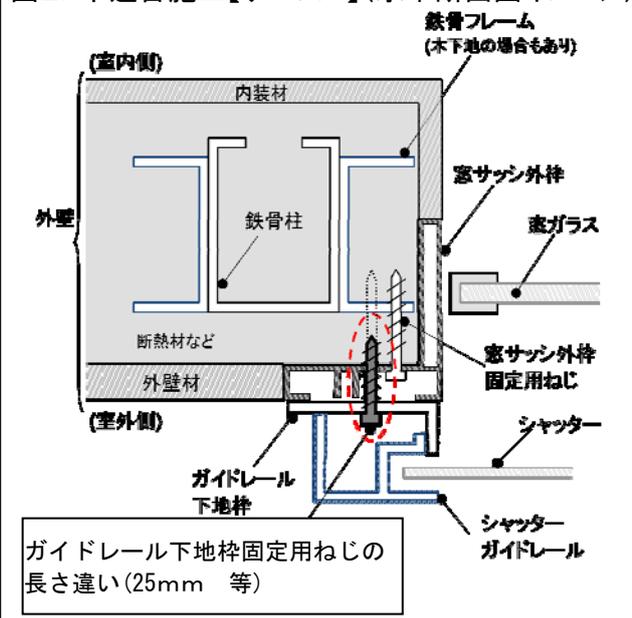


図3. 不適合施工【ケース2】(水平断面図イメージ)

